


Stārķu ligzdas pamatne

SLP04U

Izstrādājuma attēlam ir informatīvs raksturs

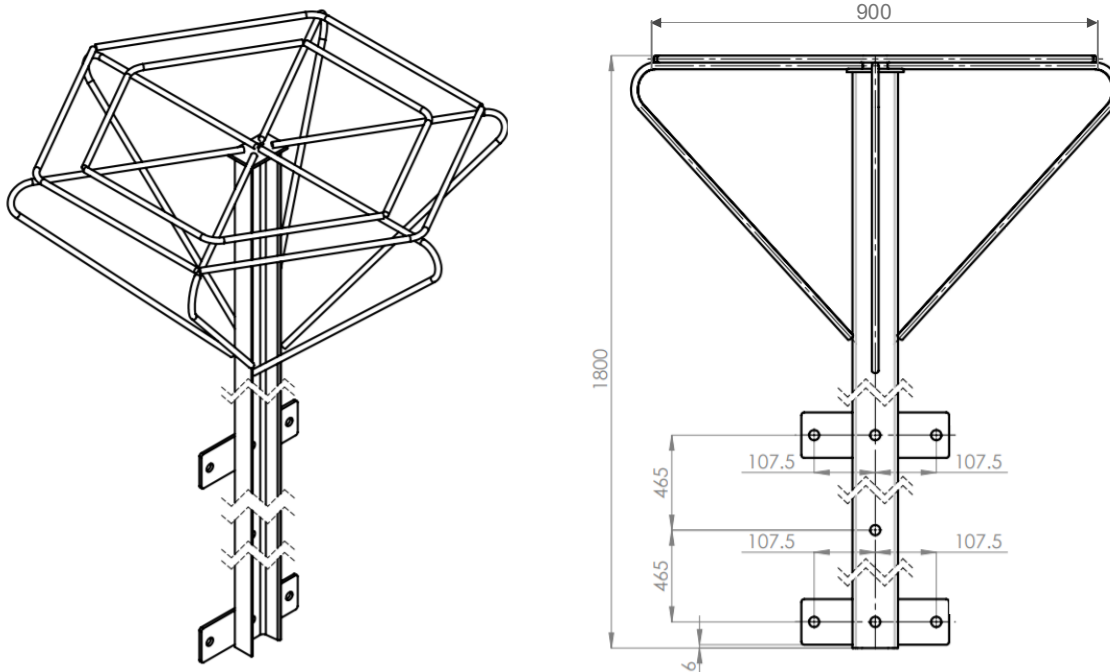

1. att. Stārķu ligzdas pamatne

Vispārējs apraksts

Stārķu ligzdu pamatne izgatavota no S335 JR, atbilstoši EN 10025 markas tērauda un karsti cinkota atbilstoši ISO 1461. Ligzdas pamatne paredzēta stiprināšanai pie 0,4 kV gaisvadu līniju koka un dzelzsbetona balstiem. Ligzdas pamatne pie balsta stiprināma izmantojot papildus stiprinājuma elementus, bultskrūves vai skavas. Stiprinājuma elementi nav iekļauti komplektā.

AS Energofirma "JAUDA" neuzņemas atbildību par putniem nodarītajiem kaitējumiem un zaudējumiem, kas radušies no putnu aktivitātēm uz ligzdas pamatnes.

Montāža un ekspluatācija

Pirms SLP04U montāžas saskrūvēt kopā abas pamatnes daļas, kuras atdalītas transportēšanas ērtībai. Stārķu ligzdas pamatne pie koka balsta stiprināmas ar bultskrūvēm, stiprinājumu vietas un skaitu izvēloties atbilstoši balstu konstrukcijai. Savukārt pie dzelzsbetona balsta ligzdas pamatne stiprināma ar divām skavām. Uzstādot SLP04U jāievēro normatīvos dokumentus kas attiecas uz attiecīgo balstu konstrukcijām un cilvēku un dzīvnieku (putnu) drošību.

Līniju apsekošanas laikā pārbaudīt stārķu ligzdu pamatņu tehnisko stāvokli, stiprinājumu pie balsta un svešķermeņu neesamību uz balsta elementiem. Neatbilstību gadījumā veikt attiecīgas darbības to novēršanai.

AS Energofirma "JAUDA" patur tiesības veikt izstrādājumu konstrukcijas un komplektācijas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma. Izstrādājumu ir iespējams pasūtīt atšķirīgā komplektācijā, norādot to pasūtījumā vai līgumos par izstrādājumu piegādi. Izstrādājumam ar atšķirīgu komplektāciju var būt izmainīts nosaukums, kods un artikuls. Visas tiesības uz šo publikāciju vai tās daļām pieder AS Energofirma "JAUDA". AS Energofirma "JAUDA" neuzņemas nekādu atbildību par iespējamām kļūdām vai iespējamo informācijas nepilnību šajā dokumentā. Reprodukcija jebkādā veidā, elektroniski vai mehāniski, tostarp fotokopijas, ierakstīšana, vai izmantojot informācijas uzglabāšanas un izpuses līdzekļus, kopumā vai daļām, ir aizliegta bez rakstiskas AS Energofirma "JAUDA" atļaujas.